

**Главное управление  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского го-  
родского округа, городского округа Верхний Тагил  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области**

**Предписание об устранении нарушений № 10/1/18**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 25» в лице заведующего Зотовой Натальи Александровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 10 от «22» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 ч. 30 мин. до 10 ч. 30 мин. «02» февраля 2021 года проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы К.А. Лизогуб Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» расположенного по адресу: 624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Энтузиастов, 5

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25» Зотовой Натальей Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система установки автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена.	ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7 «При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация	01.11.2021 г.	

		должна принять меры к созданию новой системы»		
2	Провести проверку состояния огнезащитного слоя металлических косоуров с составлением соответствующих актов (протоколов).	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)</p> <p>П. 13 «При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты»</p>	01.07.2021 г.	
3	Заделать зазоры в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями.	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)</p> <p>П. 15 «Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами»</p>	01.07.2021 г.	
4	Провести эксплуатационное испытание пожарной лестницы и 3-х наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания.	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановле-</p>	01.07.2021 г.	

		<p>нием Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) пп. «б» п. 17 «Руководители организаций:</p> <p>б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты»</p>		
5	Двери лестничных клеток оборудовать приспособлениями для самозакрывания дверей.	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 24 «Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания»</p>	01.07.2021 г.	
6	Двери эвакуационных выходов из здания детского сада, оборудованные электронными замками, не позволяющими открывать их изнутри и блокировать их в открытом состоянии.	<p>Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) пп. «а» п. 27 «При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяю-</p>	01.11.2021 г.	

		ших вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств»		
7	В здании детского сада отсутствует аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 «В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330», Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч. 9 ст. 82 «Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение освещения на путях эвакуации людей в безопасную зону», Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 37 «Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками и окраской»	01.04.2022 г.	
8	В детском саду руководитель не обеспечил каждого дежурного средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) п. 30 «На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и	01.07.2021 г.	

		<p>средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного»</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа,  
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору  
К.А. Лизогуб


«02» марта 2021 г.

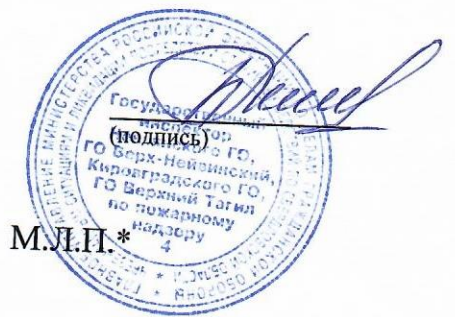

М.Л.И.\*  
заведующий Зотова Н.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

С предписанием ознакомлен:  
  
(подпись)

«02» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:  
  
(подпись)

заведующий Зотова Н.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«02» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Зотова Наталья Александровна

Действителен с 01.06.2021 по 01.06.2022